# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

## ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

INQUADRAMENTO GENERALE NORD

scala 1:10.000


Regione Emilia-Romagna

Comune di Nonantola



PUG NONANTOLA
PIANO URBANISTICO GENERALE

| Soggetto realizzatore: | Data: |
|---|---|
| Dott. ssa Geol. Stefania Asti<br><br>Collaboratori:<br>Dott. ssa Lara Vandelli | Settembre 2025 |

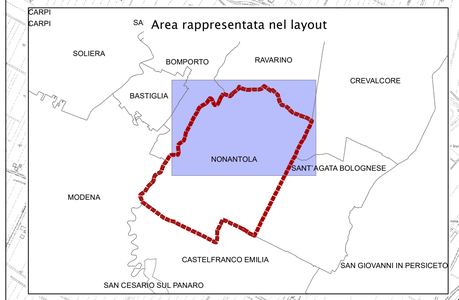


## Legenda

0 125 250 500 Metri

N W E S

Codice Provincia: 036

Codice Comune: 027

### Sistema di gestione dell'emergenza

- 301 Edificio strategico
- 004 Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- 003 Area di emergenza (RICOVERO)
- 001 Area di emergenza (AMMASSAMENTO - RICOVERO)
- 007 Infrastruttura di accessibilità
- 025 Infrastruttura di connessione
- 211 Aggregato strutturale interferente
- 241 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- 131 Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- 101 Unità strutturale interferente isolata

Confine comunale

### Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Livello 3)

- 0,39 g <= Hsm <= 0,54 g
- 0,55 g <= Hsm <= 0,70 g

### Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

- $ZS_{LQ}$ – Zona di suscettibilità per liquefazione – 0,39 g ≤ Hsm ≤ 0,54 g – (2 < IL ≤ 5)
- $ZS_{LQ}$ – Zona di suscettibilità per liquefazione – 0,39 g ≤ Hsm ≤ 0,54 g – (5 < IL ≤ 15)
- $ZR_{LQ}$ – Zona di rispetto per liquefazione – 0,39 g ≤ Hsm ≤ 0,54 g – (IL > 15)
- $ZS_{LQ}$ – Zona di suscettibilità per liquefazione – 0,55 g ≤ Hsm ≤ 0,70 g – (2 < IL ≤ 5)
- $ZS_{LQ}$ – Zona di suscettibilità per liquefazione – 0,55 g ≤ Hsm ≤ 0,70 g – (5 < IL ≤ 15)